



PRZEKRÓJ NORMALNY P1-P1

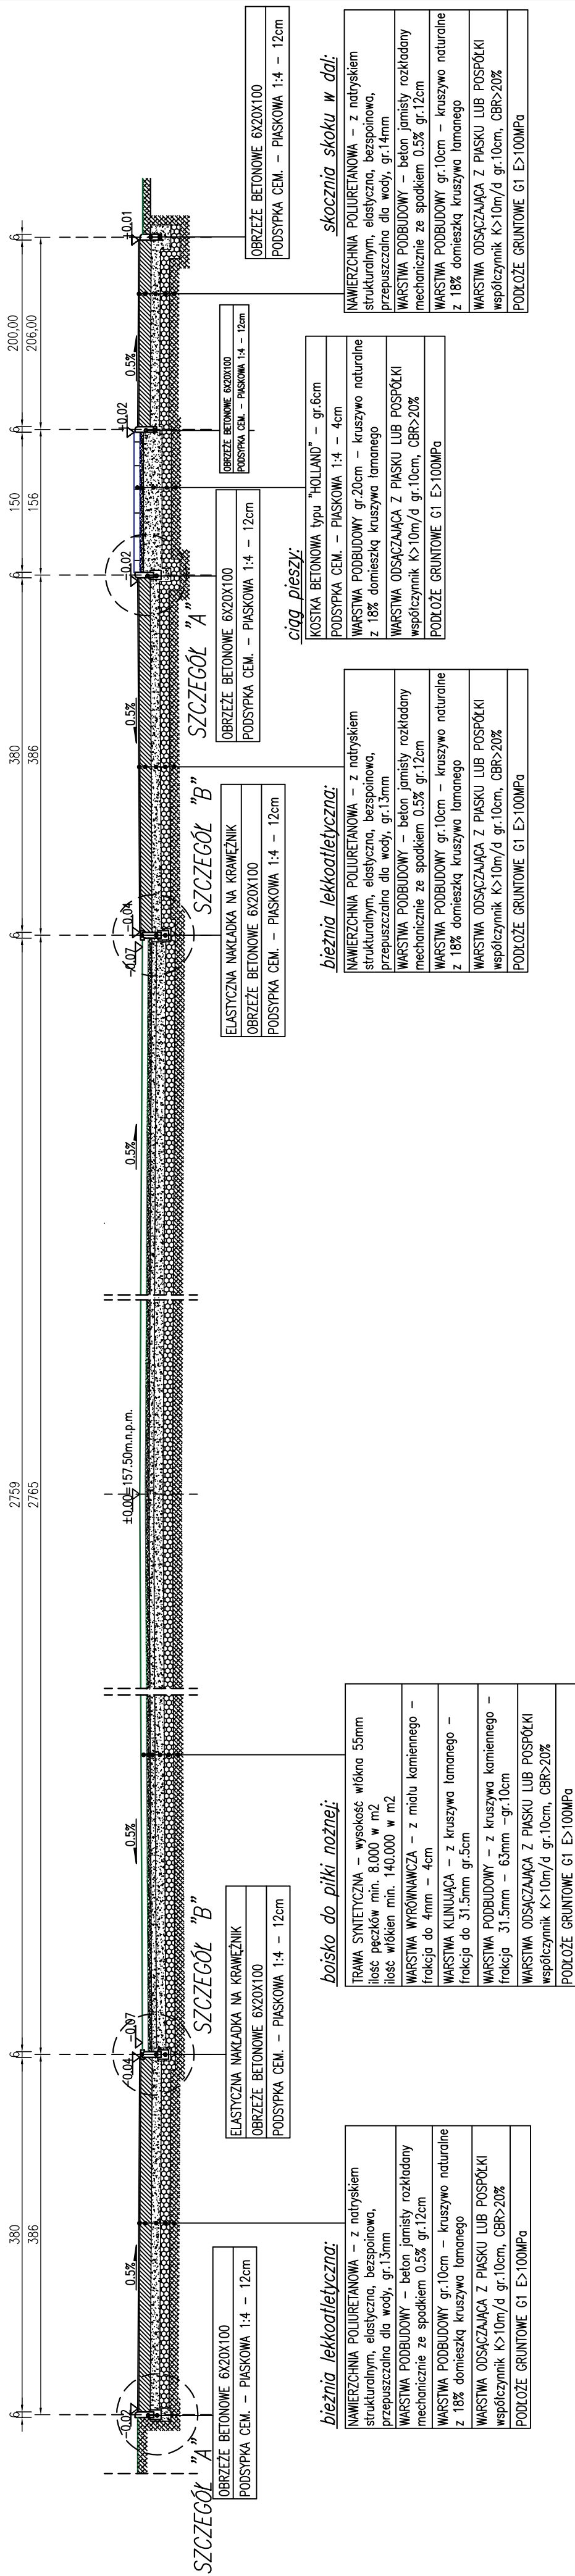

Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. W trakcie wykonywania prac ziemnych Wykonawca winien posiadać lekką płytę dynamiczną i sprawdzać na bieżąco dynamiczny moduł okształcenia podłoża. Wymagana wartość modułu dynamicznego E_{vd} dla przedmiotowej inwestycji – to 45 MN/m^2 .


Fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy.

Nawierzchnię poliuretanową należy układać min. 28 dni po wykonaniu podbudowy z betonu jamistego.

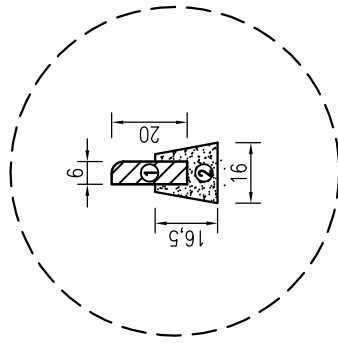

1-OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100
2-PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 - 12cm

SZCZEGÓŁ "B" 1:20

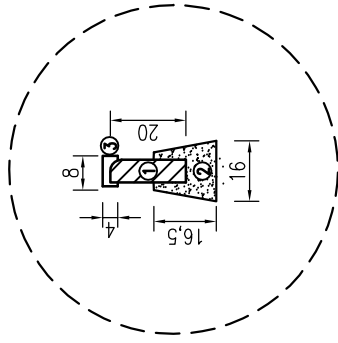

1-OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100
2-PODSYPKA CEM. – PIASKOWA 1:4 – 12cm
ELASTYCZNA NAKLADKA NA KRAWĘŻNIK

<p>Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku</p>	
Projekt:	<p>Gmina Olecko</p> <p>Plac Wolności 3, 19-400 Olecko</p> <p>Adres: ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 597</p>
<p>BIURO OŚWIETLENISTYCH</p>	
PROJEKTANT	<p>Nr uzp.</p> <p>MA/021/05</p> <p>WAM/0127/POK/07</p>
<p>mgr inż. arch. inż. MAGDALENA BECZAK</p> <p>mgr inż. ARCHADIUSZ PAPADOPULOS</p>	
<p>PRZEKRÓJ NORMALNY P1-P1</p>	
Skala: 1:50	<p>Tytuł rysunku:</p> <p>Data: 01.06.2015 Rysował: A.P. Nr rys. 1K</p>