


Kłapa oddymiająca w połaci dachu 1100
x 1100 mm, pow.czynna min. 0,8 mm²

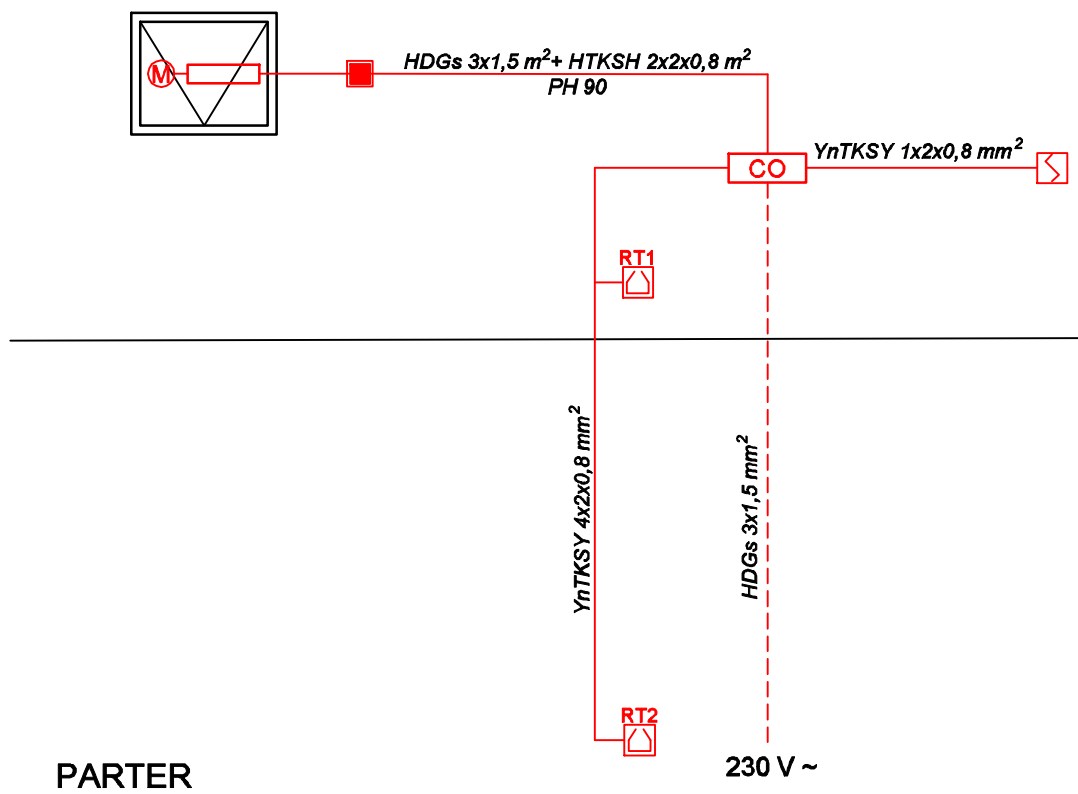

LEGENDA:

- CO** centrala oddymiania mcr 0204
- przycisk oddymiania RPO-1
- optyczna czujka dymu
- puszka instalacyjna dla systemów pożarowych PIP-2A
- silownik elektryczny

UWAGA.

1. Montaż przycisków oddymiania na wysokości 1,4 ± 0,2 m od poziomu podłogi.
2. Siłownik podłączyć przez puszkę PIP2A.
3. Otwory do napowietrzania: projektowana kłapa oddymiająca w połaci dachu (powierzchnia czynna kłapy oddymiającej min. 0,8 m²).

Jednostka projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ			Nr rys.
Nazwa obiektu:	DOSTOSOWANIE GMINNEGO LOKALU USŁUGOWEGO DO POTRZEB DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"			E8
Adres:	ul. Parkowa 7, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 89/2			
Nazwa rysunku:	KONFIGURACJA SYSTEMU ODDYMIANIA			SKALA 1:50
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektant:	Wojciech Łapucki	SUW 87/94		Date: 03.2019 r.