


ROZDZIELNICA R-P2CW

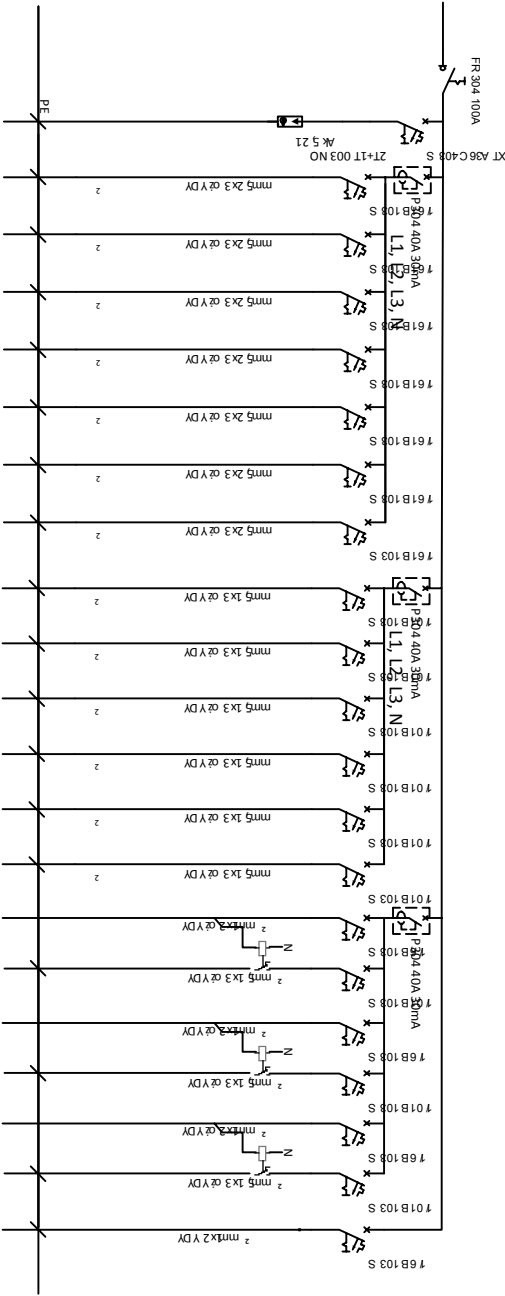

G.1	Gniazdo 230V g12	G.1	Gniazdo 230V g13	G.1	Gniazdo 230V g14	G.1	Gniazdo 230V g15	G.1	Gniazdo 230V g16	G.1	Gniazdo 230V g17	G.1	Gniazdo 230V g18		Oświetlenie b21,22,23,24,25,26	G.1	Oświetlenie b27,28,48,49,50,51	G.1	Oświetlenie b52,53	G.1	Oświetlenie b29,30,31,32,33,34,35	G.1	Oświetlenie b37,38,39,40,41,42	G.1	Oświetlenie b52,43,44,45,46,47,48,49	G.1	Przycisk św. b10	G.1	Oświetlenie a10	G.1	Przycisk św. a11	G.1	Oświetlenie a11	G.1	Przycisk św. a12	G.1	Oświetlenie a12	G.1	Oświetlenie awaryjne
-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---------------------	--	-----------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	-----------------------	-----	--------------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	---	-----	---------------------	-----	--------------------	-----	---------------------	-----	--------------------	-----	---------------------	-----	--------------------	-----	-------------------------

33 annt S

UKŁAD PRACY SIECI TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S wg PN-IEC 60364-4-41:2000

ELMAR Marcin Łapucki 19-400 Olecko, ul. Grunwaldzka 6, tel. 87 610 00 66					
OBIEKT	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAŁ w Olecku				
ADRES	19-400 Olecko ul. Zielona 1				
INWESTOR	Gmina Olecko, 19-400 Olecko Plac Wolności 3				
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNI R-P2CW				
Opr. 10.2016	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Nr rys.	Arkusz
Autor projektu	Wojciech Łapucki	SUW 87/94		10E	
Sprawdzający	Eugeniusz Kowalczyk	SUW 31/89			