


do RG

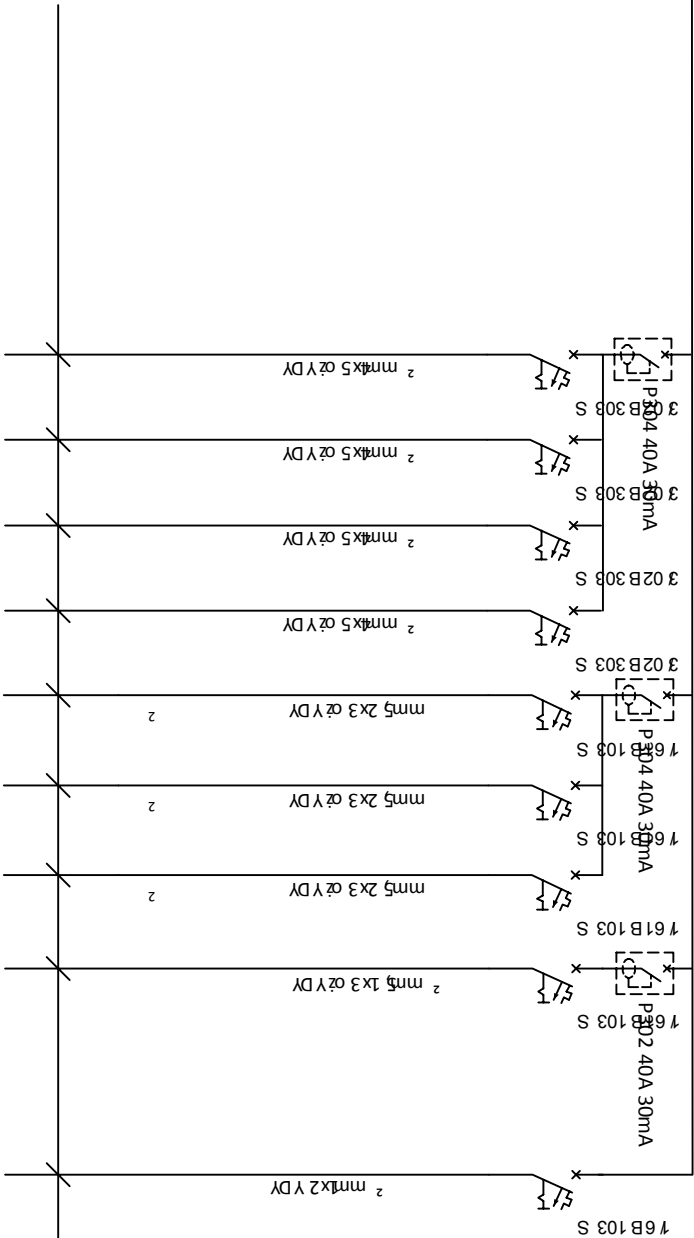

G.1	Gniazdo 400V g3f/1	G.1	Gniazdo 400V g3f/2	G.1	Gniazdo 400V g3f/3	G.1	Gniazdo 400V g3f/4	G.1	Gniazdo 230V g4	G.1	Gniazdo 230V g5	G.1	Gniazdo 230V g8	G.1	Oświetlenie b12,13,14
-----	-----------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------	-----	--------------------	-----	--------------------	-----	--------------------	-----	--------------------------

G.1	Oświetlenie awaryjne
-----	-------------------------

ROZDZIELNICA R-KUCH

23 and S

UKŁAD PRACY SIECI TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S wg PN-IEC 60364-4-41:2000

OBIEKT	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAL w Olecku				
ADRES	19-400 Olecko ul. Zielona 1				
INWESTOR	Gmina Olecko, 19-400 Olecko Plac Wolności 3				
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNI R-KUCH				
Opr. 10.2016	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Nr rys.	Arkusz
Autor projektu					
Sprawdzający				9E	