


do RG

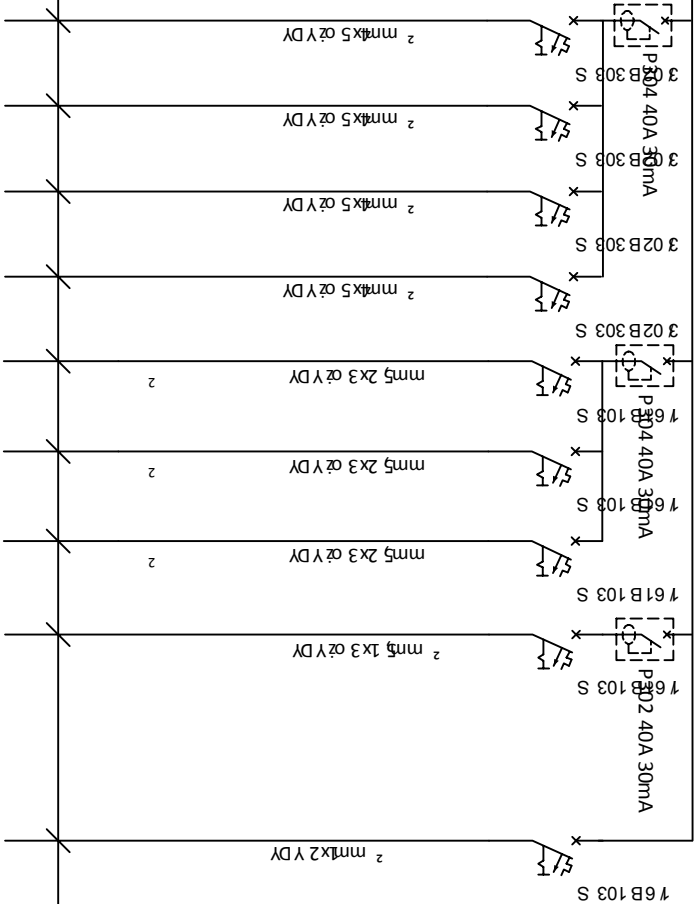

| | |
|-----|--------------------------|
| G.1 | Gniazdo 400V g3f/1 |
| G.1 | Gniazdo 400V g3f/2 |
| G.1 | Gniazdo 400V g3f/3 |
| G.1 | Gniazdo 400V g3f/4 |
| G.1 | Gniazdo 230V g4 |
| G.1 | Gniazdo 230V g5 |
| G.1 | Gniazdo 230V g8 |
| G.1 | Oświetlenie b12,13,14 |

| | |
|-----|-------------------------|
| G.1 | Oświetlenie awaryjne |
|-----|-------------------------|

ROZDZIELNICA R-KUCH

23 anot S

UKŁAD PRACY SIECI TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S wg PN-IEC 60364-4-41:2000

| | | | | | |
|--|--|-----------|--------|---------|--------|
| ELMAR Marcin Łapucki 19-400 Olecko, ul. Grunwaldzka 6, tel. 87 610 00 66 | | | | | |
| OBIEKT | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAL w Olecku | | | | |
| ADRES | 19-400 Olecko ul. Zielona 1 | | | | |
| INWESTOR | Gmina Olecko, 19-400 Olecko Plac Wolności 3 | | | | |
| NAZWA RYSUNKU | SCHEMAT ROZDZIELNI R-KUCH | | | | |
| Opr. 10.2016 | Imię i nazwisko | Nr upr. | Podpis | Nr rys. | Arkusz |
| Autor projektu | Wojciech Łapucki | SUW 87/94 | | | |
| Sprawdzający | Eugeniusz Kowalczyk | SUW 31/89 | | 9E | |